

ご存知でしたか？

塩素濃度管理で消毒しているから
レジオネラ対策は万全と思っていませんか？

近年、循環式風呂の公衆浴場でレジオネラ属菌による感染が多発しています。

2015年5月に盛岡の公衆浴場で12人が感染(1名死亡)する事故が発生。※1

開業して1ヶ月の新しい施設でな基準値の600倍のレジオネラ菌が検出され営業停止処分⇒そのまま廃業。※2

厚生労働省健康局生活衛生課による全国の入浴施設等における緊急一斉点検において、行政検査を実施したうちのおよそ3割の施設でレジオネラ菌が検出。※3 保健所の指導も年々厳しくなっています。

実は、循環配管内のレジオネラ属菌のうち 99% はバイオフィーム中で生息・増殖しています。しかし、塩素剤はバイオフィーム内に十分に浸透できず、レジオネラ属菌に到達して殺菌することができません。
このレジオネラ属菌を殺菌・一掃するためには『過酸化水素』を使用した化学洗浄が不可欠なのです。

年に一回は、過酸化水素による処理が不可欠！

化学洗浄したいが
コストが高い...

悩みを
解決

毎日稼働するので
作業時間が無い...

そこでササカン独自の洗浄方法をご提案！

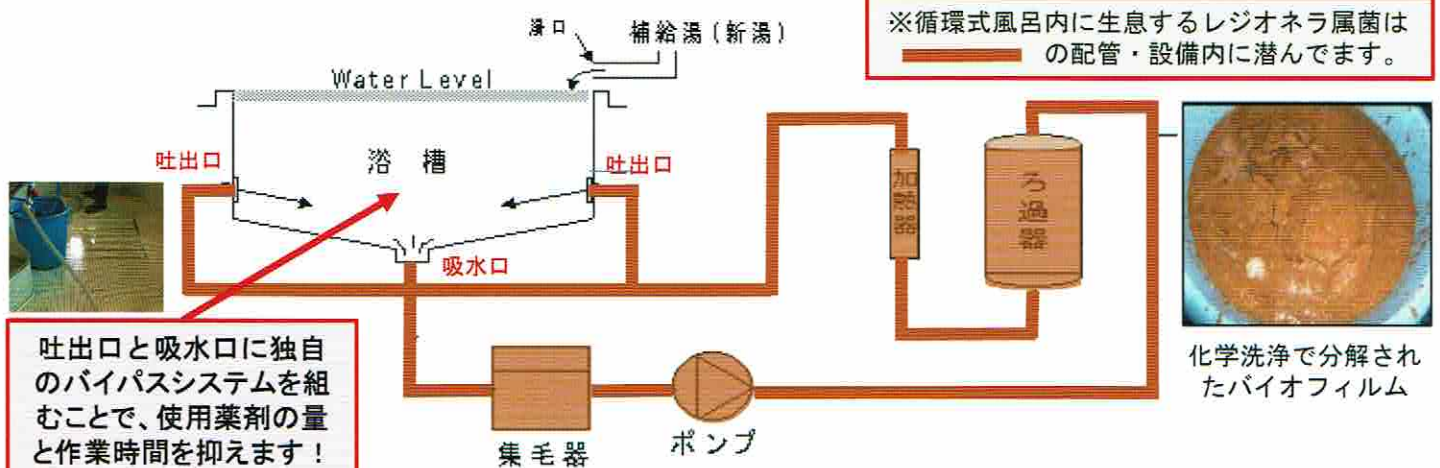


図 厚生労働省 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルより

『過酸化水素』と細かな泡状の『衝撃波』を送り、バイオフィームを分解しレジオネラ属菌を根絶！

低コスト

短時間

強力殺菌

弊社独自の循環風呂配管洗浄システム

【レジオネラ超音波洗浄】

- 1) ...どこよりも安く (使用薬剤の量を大幅に削減)
- 2) ...どこよりも早く (およそ4時間で完了)
- 3) ...どこよりも安心 (衝撃波を加えて殺菌効力UP)

※現場調査～お見積り 無料で承ります!! お気軽にご相談ください。